


3.21.30

3.21.30

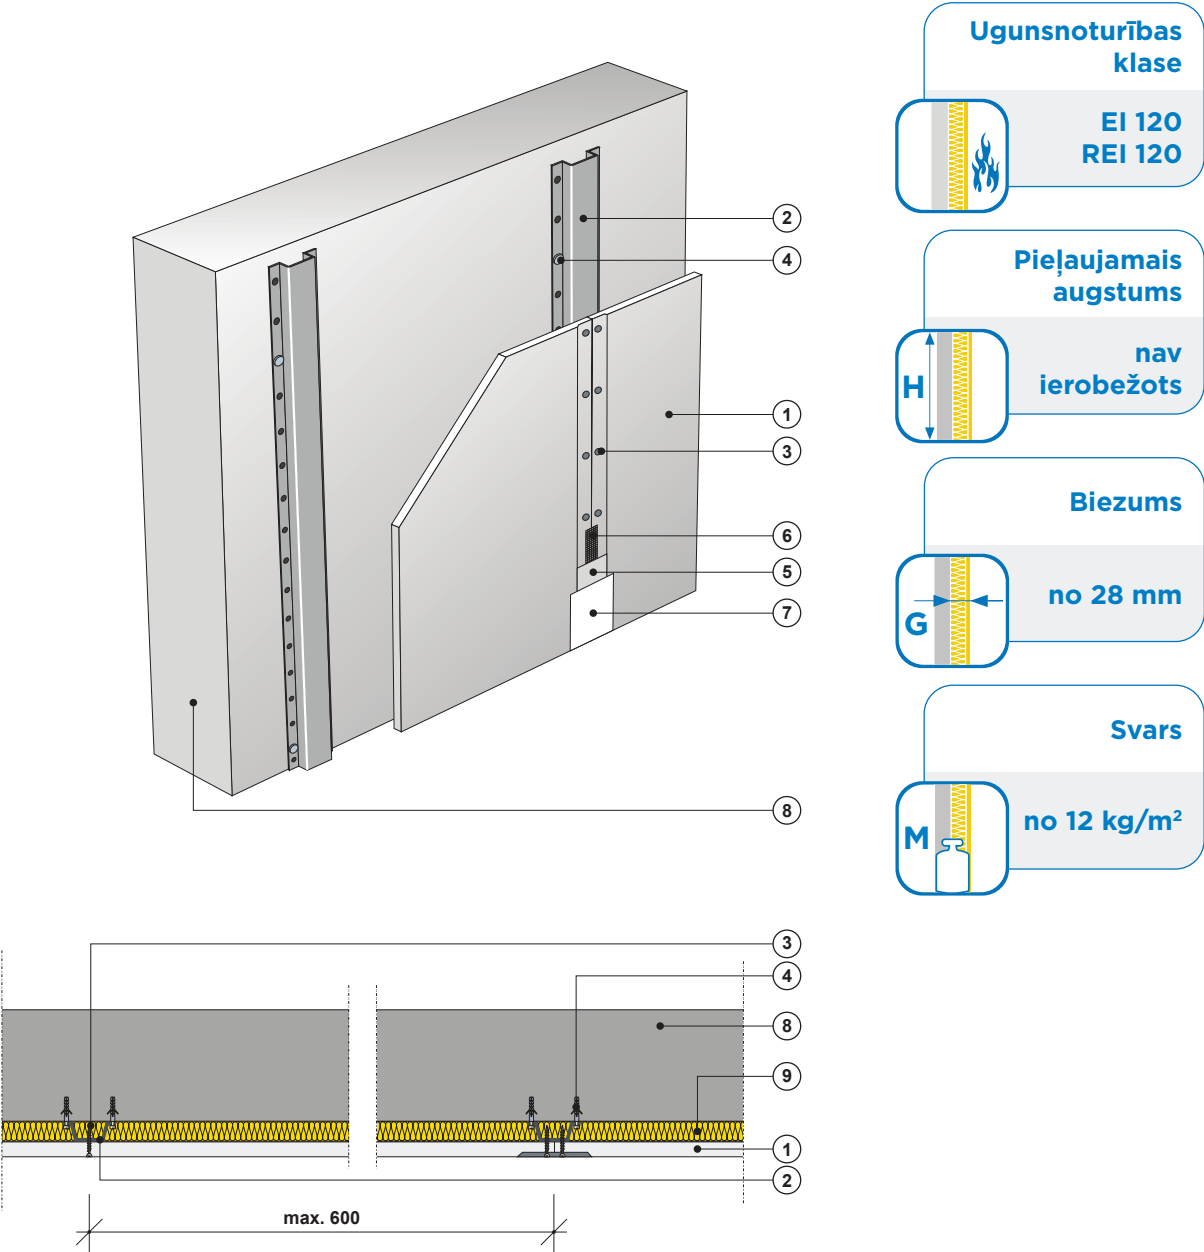

1	12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rīgips PRO (4PRO ^{*)}), Hydro, Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro
2	“HAT” veida profils (platums 48 mm, dziļums 15 mm)
3	Rīgips TN 25 skrūves ar soli līdz 250 mm
4	Rīgips dībeļnaglas ar soli līdz 1000 mm (minimālais ø=6)
5	Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario
6	Papīra lenta Spark Perf [®] vai Rīgips stiklašķiedras šuvju lenta
7	Gatavā špaktelmasa Rīgips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+
8	Pamata konstrukcija
9	ISOVER izolācija (ja nepieciešams)

*) Rīgips 4PRO[®] - 12,5 mm biezas ģipškartona plāksnes (tips A, Hydro un Fire) ar 4 gremdmalām, ko ieteicams lietot, ja gala plāksnei paredzēta horizontāla šuve, tādējādi panākot absolūti gludu sienas virsmu

Tehniskie parametri				Konstrukcijas pamatelementi		
Uguns noturības klase EN ^{*)}	Pieļaujamais augstums	Biezums	Svars	Rīgips PRO ^{**) ģipškartona plākšņu apšuvums}	Rīgips profili	Izolācijas pildījums
[minūtes]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m²]			
nav noteikta	nav ierobežots	28	12	1 x 12,5 mm tips A, Hydro, Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro	“HAT” veida ⁵⁾	ISOVER ⁶⁾
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾		28	12	1 x 12,5 mm Fire ³⁾ vai Fire+ Hydro		
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾		41	22	2 x 12,5 mm Fire ³⁾ vai Fire+ Hydro		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾		46	29	2 x 15 mm Fire+ vai Fire+ Hydro		
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾		53	32	3 x 12,5 mm Fire ³⁾ vai Fire+ Hydro		
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾		71	49	2 x 15 mm Fire+ vai Fire+ Hydro kopā ar 2 x 12,5 mm Fire+ vai Fire+ Hydro ⁴⁾		

1) Saskaņā ar ugunsnoturības pārbaudes ziņojumu ITB 0785.3/11/R57NP, EI uguns noturības klase attiecas uz sienas konstrukciju kopā ar sienas apšuvumu

2) Saskaņā ar ugunsnoturības pārbaudes ziņojumu ITB 0785.3/11/R57NP, REI uguns noturības klase attiecas uz sienas konstrukciju kopā ar sienas apšuvumu

3) Ģipškartona plākšņu Rīgips PRO Fire vietā var lietot Rīgips PRO Fire+

4) Uguns noturības klasei EI 120 ģipškartona plāksnes var aizvietot ar 2 x 25 mm ģipša plāksnēm Glasroc F FIRECASE

5) “HAT” veida profilu maksimālais solis ir 600 mm, stiprinot tos stāvus, un 500 mm, stiprinot līmeniski

6) Uguns noturībai izolācijas pildījums nav nepieciešams

*) EN - ugunsnoturības klase saskaņā ar EN 13501-2

**) Ģipškartona plākšņu Rīgips PRO, Fire, Fire+, Hydro un Fire+ Hydro vietā var lietot Rīgips PRO Duraline

Materiālu patēriņš uz 1 m²

	Apšuvuma veids				
	1 x 12,5	2 x 12,5	2 x 15	2 x 15 + 2 x 12,5	
12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rīgips PRO (4PRO [®]), Hydro, Fire, Fire+, Fire+ Hydro vai arī 15 mm bieza Fire+	1,00	2,00	2,00	4,00	m²
“HAT” veida profils (platums 48 mm, dziļums 15 mm) ar soli 500 mm	2,10	2,10	2,10	2,10	m
Rīgips dībeļnaglas ar soli līdz 1000 mm (minimālais ø=6)	5	5	5	5	gab.
Rīgips TN 25 skrūves ¹⁾	12	5	5	5	gab.
Rīgips TN 35 skrūves ¹⁾	-	12	-	-	gab.
Rīgips TN 45 skrūves ¹⁾	-	-	12	5	gab.
Rīgips TN 55 skrūves ¹⁾	-	-	-	5	gab.
Rīgips TN 70 skrūves ¹⁾	-	-	-	12	gab.
Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario	0,25	0,50	0,50	1,00	kg
Papīra lenta Spark Perf [®] vai Rīgips stiklašķiedras šuvju lenta	1,40	1,40	1,40	1,40	m
Gatavā špaktelmasa Rīgips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+	1,20	1,20	1,20	1,20	kg
ISOVER izolācija	1,00	1,00	1,00	1,00	m²

1) Skrūvju solis pirmajai ģipškartona kārtai 750 mm, otrajai ģipškartona kārtai 250 mm

Materiālu patēriņš ir aprēķināts aptuveni un neietver sevī atgriezumus